

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36744)

چاپ

دوره چهل و ششم پائیز 1402

## S3 Results


## نمونه مجهول سرولوژی خانواده رایت

کد نمونه 1868	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

سرولوژی


## نتایج نمونه مجهول ایمونوسرولوژی برای آزمایش رایت استاندارد لوله ای (S.T.A)

1624	تعداد کل شرکت کنندگان
1597	تعداد کل موارد گزارش شده
27	تعداد موارد با گزارش غیر قابل قبول
640	پاسخ شما
1:640 ± 1 tube	پاسخ تقریبی مورد انتظار

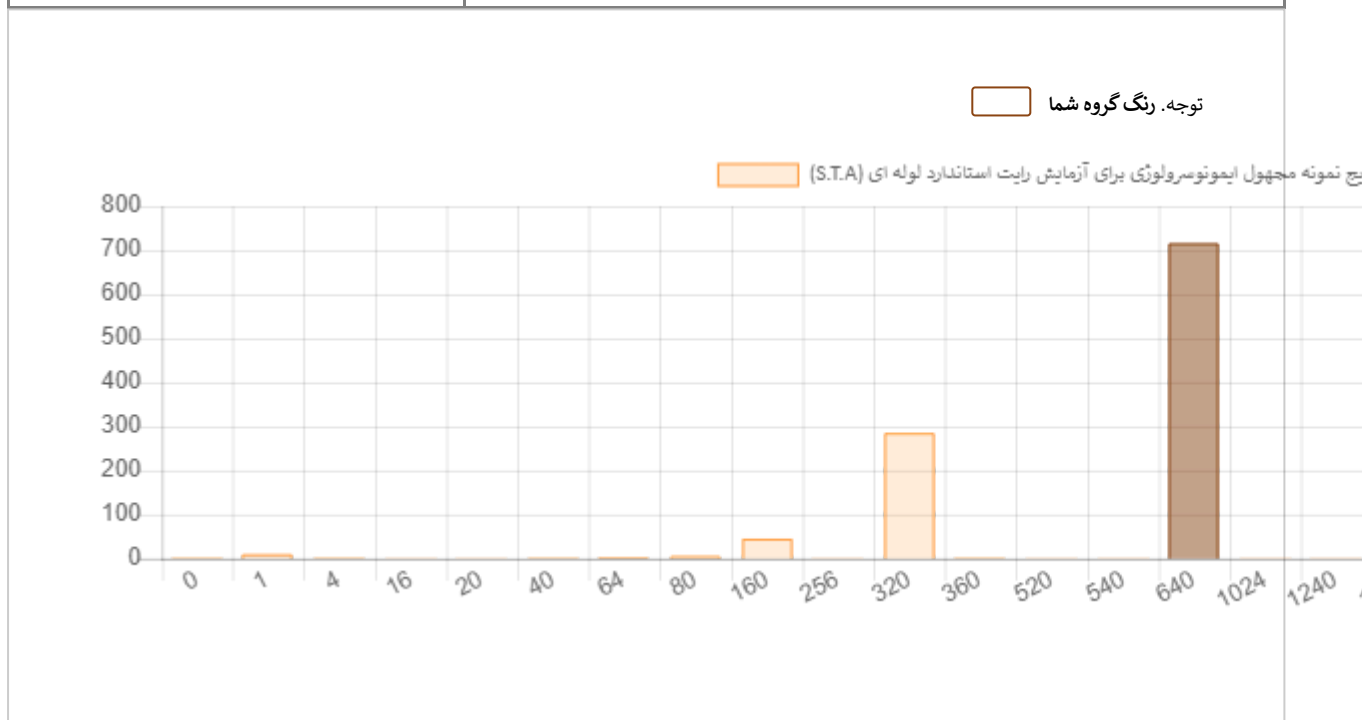


## نتایج نمونه مجهول ایمونوسرولوژی برای آزمایش کومبس رایت

1624	تعداد کل شرکت کنندگان
1492	تعداد کل موارد گزارش شده
132	تعداد موارد با گزارش غیر قابل قبول
1280	پاسخ شما
No or 1 tube greater than the STA titer (due to the presence of IgA and other non-agglutinating antibodies)	پاسخ تقریبی مورد انتظار

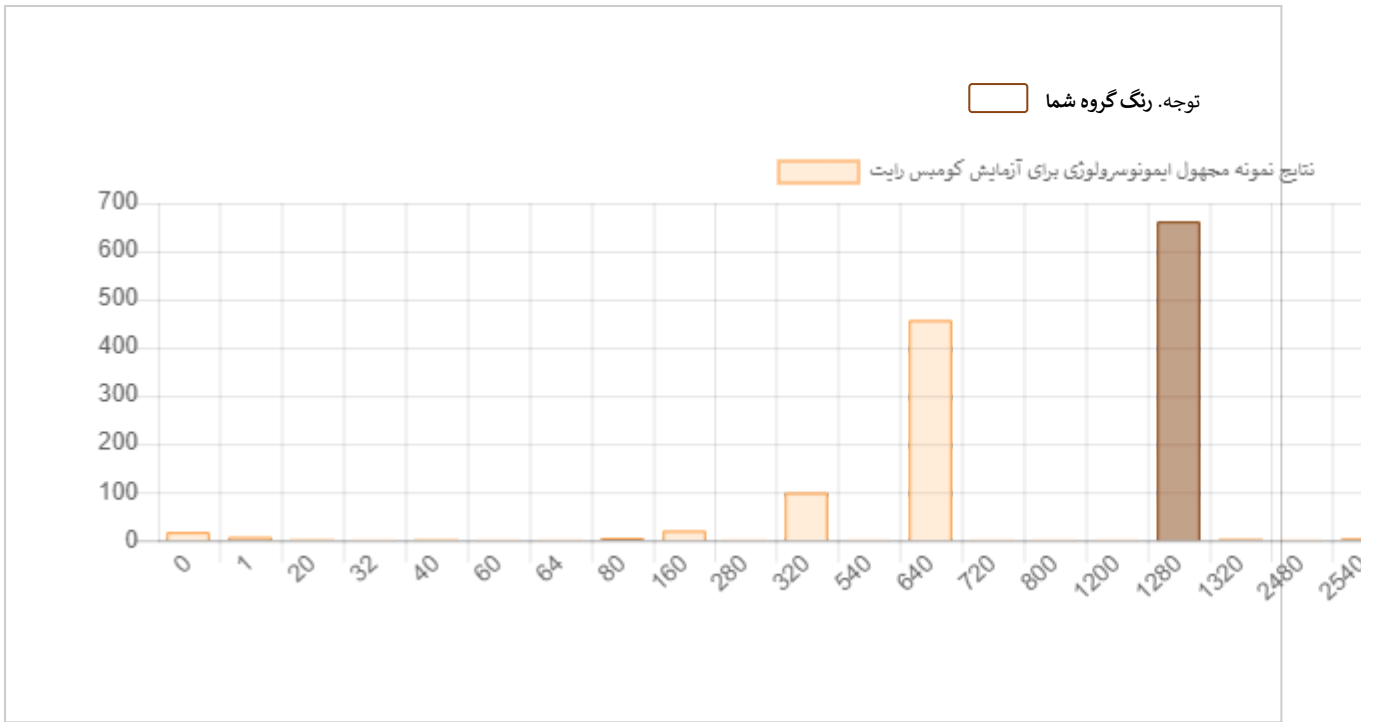


نتایج نمونه مجهول ایمونوسرولوژی برای آزمایش 2ME رایت	
1624	تعداد کل شرکت کنندگان
1558	تعداد کل موارد گزارش شده
66	تعداد موارد با گزارش غیر قابل قبول
320	پاسخ شما
Not less than your STA result !	پاسخ تقریبی مورد انتظار

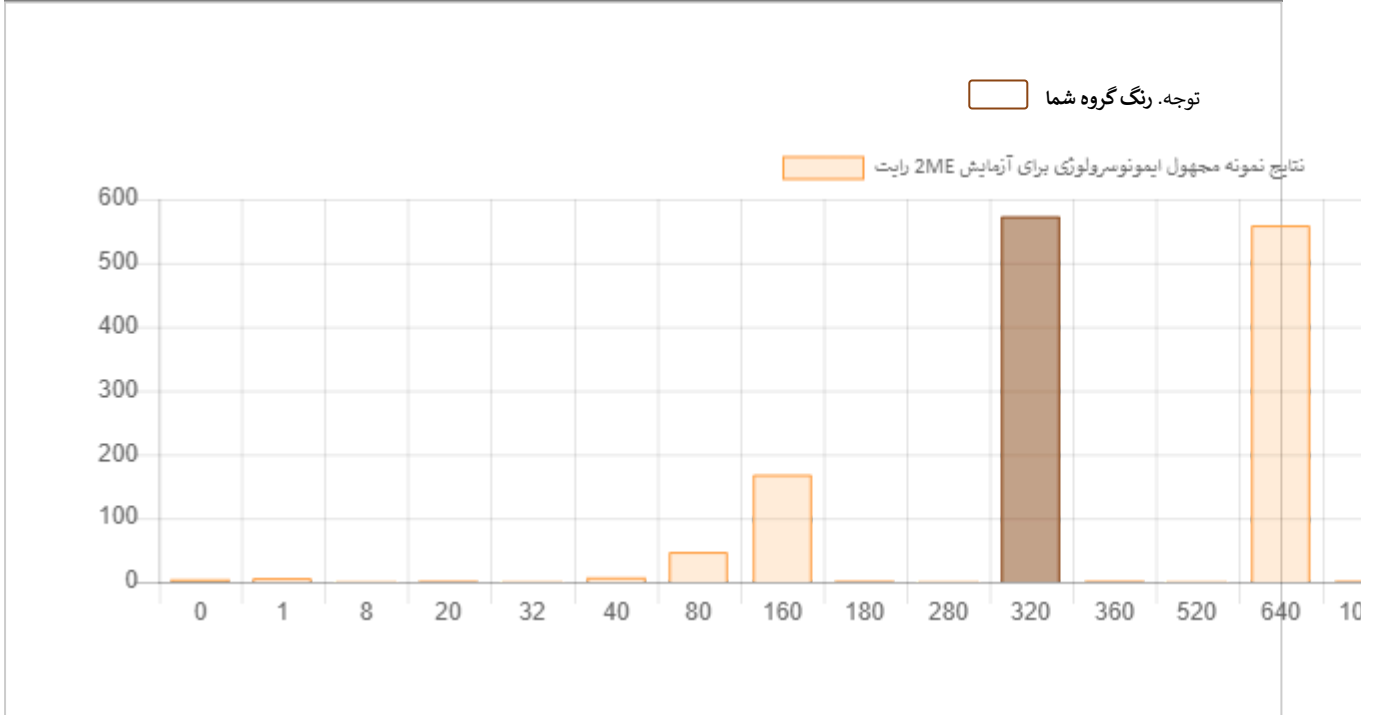

نتایج نمونه مجهول ایمونوسرولوژی برای آزمایش رایت اسکرین	
1624	تعداد کل شرکت کنندگان
1214	تعداد کل موارد گزارش شده

410	تعداد موارد با گزارش غیر قابل قبول
3	پاسخ شما
No report releasable from EQuAP.	پاسخ تقریبی مورد انتظار

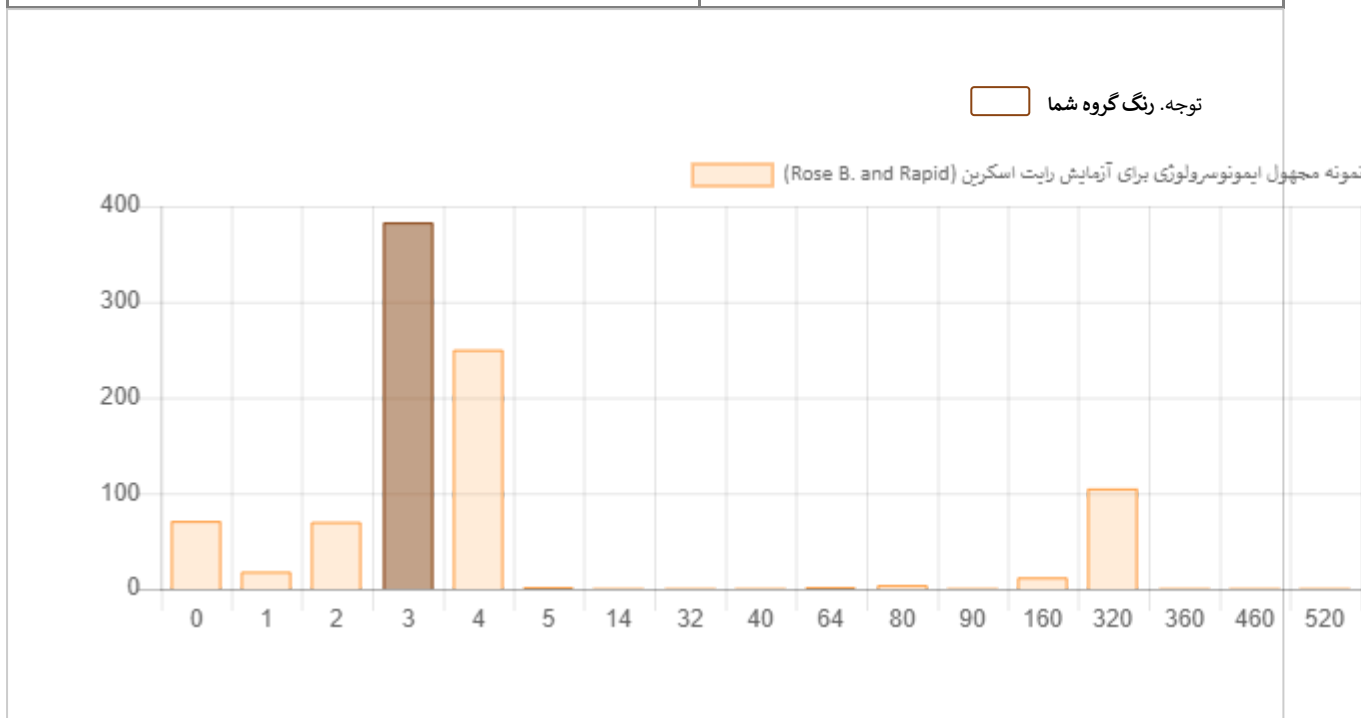

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.